




1817120500

064

项目  
委  
托  
检  
测  
报  
告  
目  
录  
托  
单  
类  
别  
告  
白

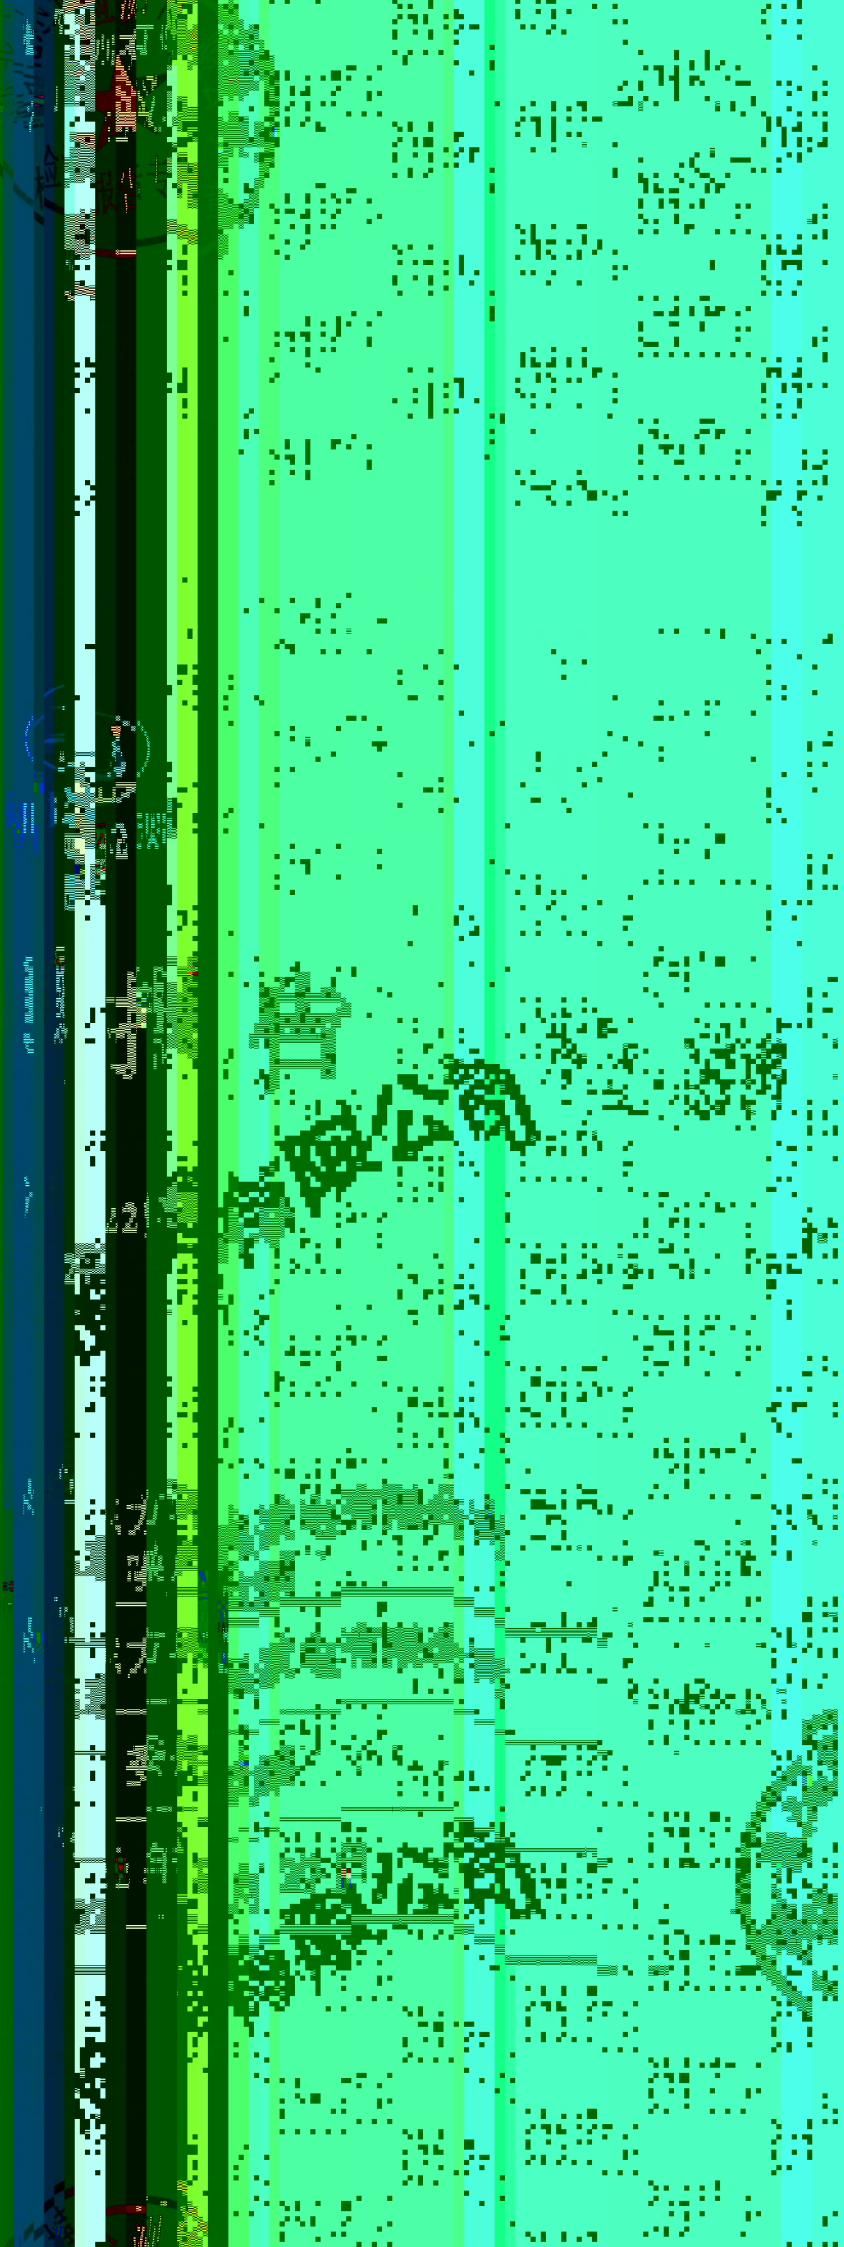



1

2. 封皮  
3. 封面  
4. 封底  
5. 封套

6. 封套

7. 封套

8. 封套

9. 封套

10. 封套

11. 封套

12. 封套

13. 封套

14. 封套

15. 封套

16. 封套

17. 封套

18. 封套

19. 封套

20. 封套

21. 封套

22. 封套

23. 封套

24. 封套



25. 封套

26. 封套

27. 封套

28. 封套

29. 封套

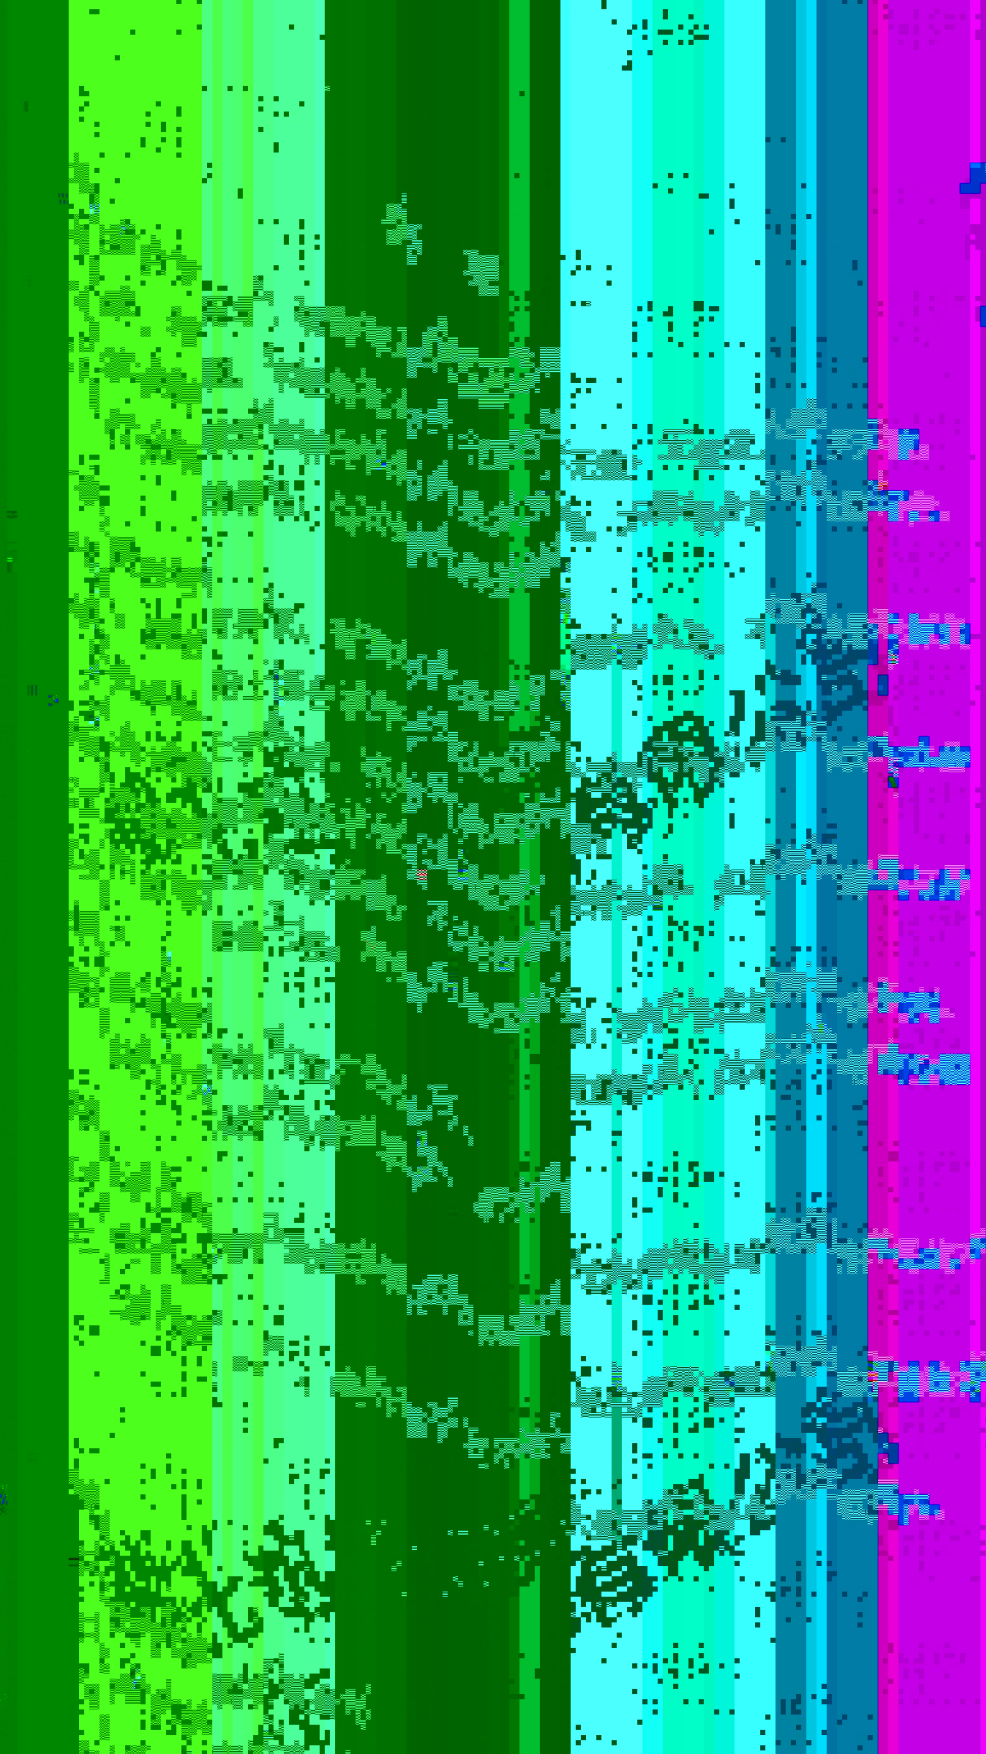





报告编号: 建检字[2022]

声级计校准结果见表3。

检测时间	检测前校准值	检测后校准值	校准偏差
2022.02.22 (昼间)	93.8dB	93.8dB	0dB
2022.02.22 (夜间)	93.8dB	93.8dB	0dB

### 四、检测项目分析方法、

本项目所使用

检测仪器


### 主要仪器及检

出

表4 检测方法、检测依据一览表

类别	检测项目	检测方法	检测仪器
噪声	等效声级 (A)	工业企业噪声非放标准 GB 12348-2008	NA5688 型多功能声级计

### 附图 1 监测点位示意图

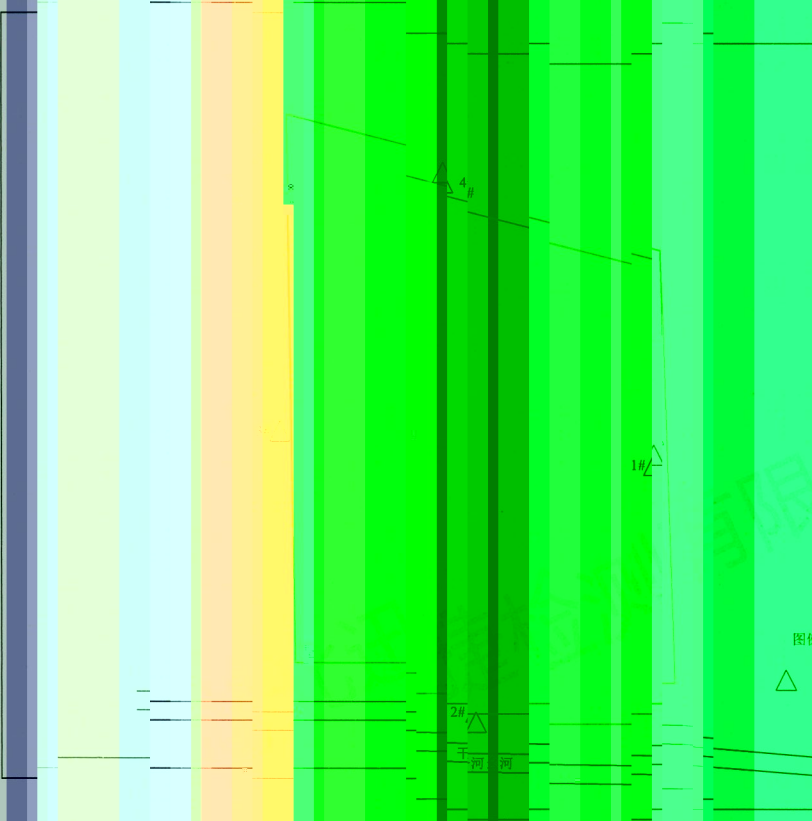

图例





