



201412341437

江西景新检测技术有限公司



江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司


江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

江西景新检测技术有限公司

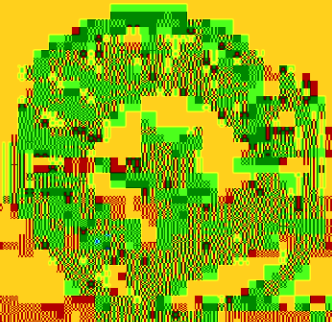

江西景新检测技术有限公司

本检测报告无红色CMA章、红色检验检测专用章骑缝未盖红色检验检测专用章无效。

本公司通讯资料：

单 位：江西星辉检测技术有限公司

地 址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大街2700号南昌佳业



图例

说明

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注



备注

1、二噁英类同尖换算见附录1。

2、参考标准:《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)二噁英类排放限

附录 1

检测样品编号	XHF2204079-01	样品类型	废气
--------	---------------	------	----

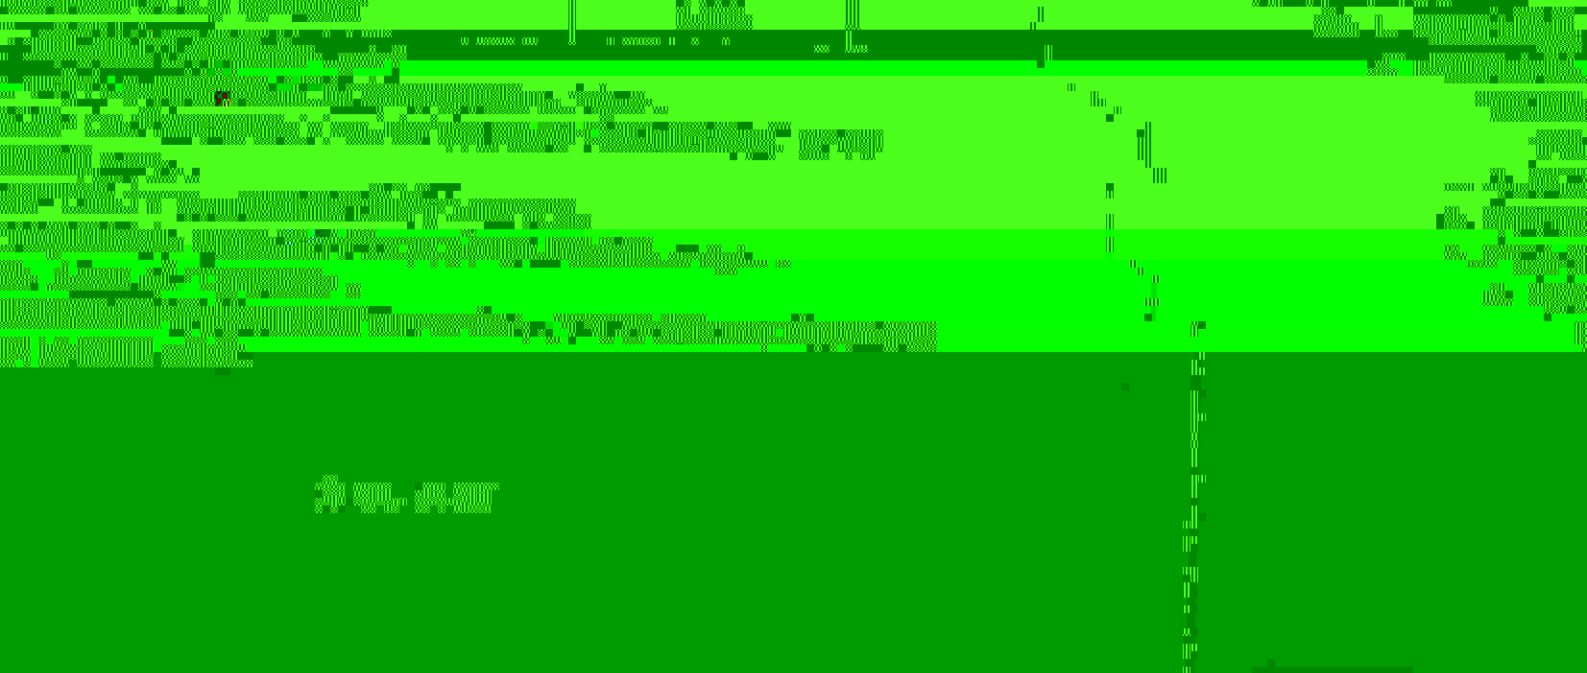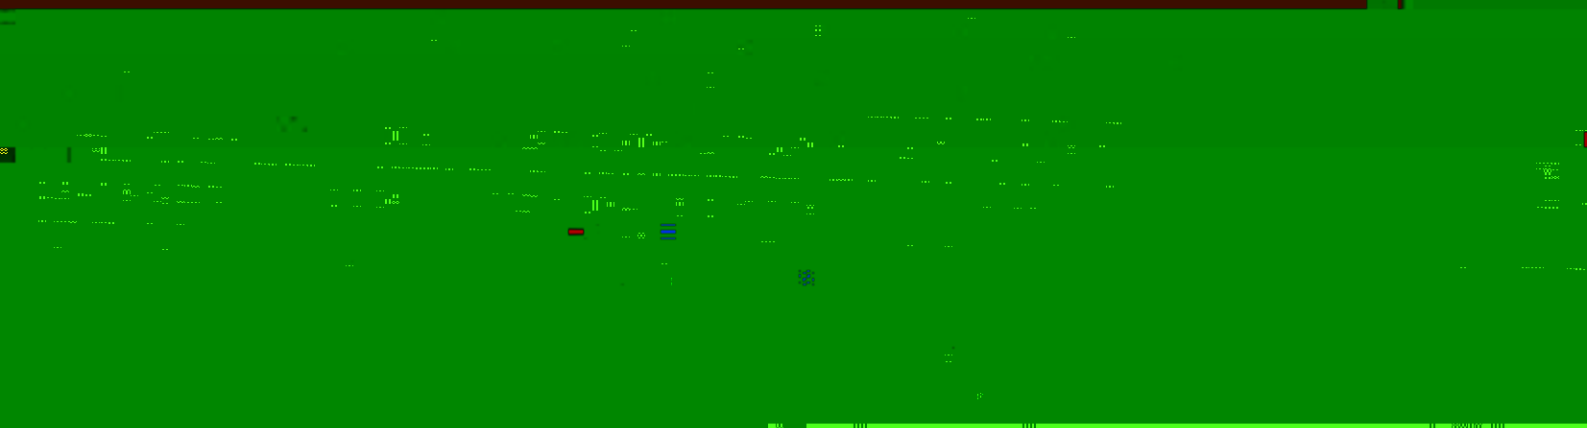

附录 1

位例行号编号	检测接口编号	样品类型	废气
	XHF2204079-03		
一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百	挥发性有机物 苯系物 甲苯 二甲苯 乙苯 苯乙烯 酚类 硝基苯类 卤代烃 吡啶 胺类 杂环类 其他	挥发性有机物 苯系物 甲苯 二甲苯 乙苯 苯乙烯 酚类 硝基苯类 卤代烃 吡啶 胺类 杂环类 其他	挥发性有机物 苯系物 甲苯 二甲苯 乙苯 苯乙烯 酚类 硝基苯类 卤代烃 吡啶 胺类 杂环类 其他
单位	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
限值	0.0006	0.0002	0.0001
代	1,2,3,7,8-PCDD		

